

419



MAGISTRÁT MĚSTA OLMOUCE

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

oddělení vodního hospodářství
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta – A/20

Č.j. SMOL/027666/2019/OZP/VH/Pos
Spisová značka: S-SMOL/092108/2018/OZP
Uvádějte vždy v korespondenci

V Olomouci 28.01.2019

22 890 890 208
C2

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Lenka Poštolková, dveře č. 4.26
Telefon: 588488322
E-mail: lenka.postolkova@olomouc.eu
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Hana Zvoníčková

OBEČNÍ ÚŘAD Drahanovice PSČ 783 44, okres Olomouc		čís. dop. zds.: C2
Došlo:	31 -01- 2019	Zpracovatel: st
Č.j.:	130	Ukl. znak:
Přílohy:		

„Drahanovice - Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje HVD 3 na části pozemku parc. č. 1256/2 k.ú. Luděřov“

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

V příloze Vám přikládáme opatření obecné povahy č.j. SMOL/026462/2019/OZP/VH/Pos ze dne 28.01.2019 ve věci stanovení **Ochranného pásma I. stupně vodního zdroje HVD 3 na části pozemku parc. č. 1256/2 k.ú. Luděřov** a žádáme Vás tímto, o jeho zveřejnění veřejnou vyhláškou ve smyslu ust. § 172 správního řádu, tedy o jeho vyvěšení na úřední desce **Obecního úřadu Drahanovice**, a to po dobu **15 dnů**.

Po uplynutí této doby, prosíme, o zpětné zaslání výše uvedeného návrhu opatření obecné povahy s označením, kdy bylo vyvěšeno a sejmuta, a to na odbor ŽP Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc - oddělení vodního hospodářství – Ing. Lenka Poštolková.

otisk razítka

MAGISTRÁT MĚSTA
OLMOUCE

odbor životního prostředí
oddělení vodního hospodářství
771 27 (5)

Ing. Hana Zvoníčková
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Obdrželi:

- Obecní úřad Drahanovice, IČO: 00298841, Drahanovice 144, 783 44 Náměstí na Hané + příloha

Co : spis

31.01.
V. 2019
S 18.02.2019



MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

oddělení vodního hospodářství
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta – A/20

V Olomouci 28.01.2019

Č. j. SMOL/026462/2019/OZP/VH/Pos

Spisová značka: S-SMOL/092108/2018/OZP

Uvádějte vždy v korespondenci

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Lenka Poštolková, dveře č. 4.26

Telefon: 588488322

E-mail: lenka.postolkova@olomouc.eu

Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Hana Zvoničková

„Drahanovice - Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje HVD 3 na části pozemku parc. č. 1256/2 k.ú. Luděrov“

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Magistrát města Olomouce odbor životního prostředí jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen "vodní zákon"), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ustanovení § 25, § 172 a § 173 správního řádu, na základě návrhu Obce Drahanovice, IČO: 00298841, Drahanovice 144, 783 44 Náměstí na Hané, v zastoupení: GIBL Stavby s.r.o., IČO: 05674042, Veselíčko 210, 751 25 Veselíčko u Lipníka n.B., podaného dne 13.04.2018

I. stanovuje

podle ustanovení § 30 vodního zákona za účelem ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdroje podzemní vody (HVD 3 - vrtané studny hloubky 80,0 m a průměru 160 mm)

ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje HVD 3 v k.ú. Luděrov

na části pozemku parc.č. část 1256/2 (dle záznamu podrobného měření změn č. 353-113/2017), katastrální území 631507|Luděrov, obec 501751|Drahanovice, Olomoucký kraj, HGR 2220|Hornomoravský úval - severní část, č.h.p. 4-12-01-0150-0-00|Zlatá stružka, orientační určení polohy vodního zdroje (souřadnice X;Y: 1 122 468,22, 561 971,76).

Hranice ochranného pásma odpovídají stávajícímu oplocení části pozemku parc. č. 1256/2 k.ú. Luděrov (viz. záznam podrobného měření změn č. 353-113/2017), které navazuje na stávající oplocení vodárny, plocha ochranného pásma činí 145 m².

II. stanovuje

podle ustanovení § 30 odst. 10 vodního zákona

A) ČINNOSTI poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje, které NELZE v ochranném pásmu I. stupně vodního zdroje HVD 3 v k.ú. Luděrov provádět; popřípadě způsob užívání pozemků a staveb v tomto pásmu ležících a to v následujícím rozsahu:

- je zakázáno narušovat půdní kryt, provádět jakékoliv stavební a zemní práce s výjimkou těch, které jsou nezbytné pro provedení potřebných úprav tohoto pásma (údržba objektu, oplocení apod.) a které souvisí s vodárenským využitím,
- je zakázáno umísťování jakýchkoliv odpadů,
- je zakázáno provozování jakýchkoliv činností, při nichž je zacházeno s látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod, tedy s látkami nebezpečnými pro vodu ve smyslu přílohy č. 1 k vodnímu zákonu,
- je zakázán vjezd mechanizačních prostředků s výjimkou těch, které jsou nutné k údržbě provozovaného zařízení a k údržbě zatravněné plochy,

- v ochranném pásmu I. stupně nesmí probíhat zemědělská činnost,
- je zakázáno pasení zvířat a provádění jakékoliv těžební činnosti. Musí se zamezit přejezdům techniky, která by ohrozila podzemní vody únikem pohonných hmot a olejů a rozrušila trvalý travní porost,
- je zakázáno skladování průmyslových nebo statkových hnojiv ani ostatních chemických látek používaných v zemědělské výrobě.

Zatravněná plocha pásma bude upravována sečením travní hmoty minimálně 4x ročně. Aplikaci hnojiv a látek na ochranu rostlin nelze provádět. Pokud se ukáže nutná pro zabránění degenerace travního porostu, je možná pouze za podmínek, stanovených osobou s odbornou způsobilostí ve smyslu zákona č. 62/1988 Sb. o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Vlastníkovi vodního zdroje bude umožněno využívání techniky pro sečení travní hmoty, která však musí být v takovém stavu, aby nedošlo k úniku pohonných hmot při sečení na povrch terénu. V případě zarůstání OPVZ křovinami a dřevinami je nutné jejich průběžné odstraňování.

B) TECHNICKÁ OPATŘENÍ, která je třeba v ochranném pásmu I. stupně vodního zdroje HVD 3 v k.ú.

Luděřov provést

Uvnitř pásma podél plotu budou umístěny cedule s nápisem „Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje. Nepovolaným vstup zakázán“, především jižně od vodního zdroje ze strany příjezdové cesty. Tabule budou umístěny i na stávajícím oplocení okolo vodárny.

C) DOBA OMEZENÍ

Platnost stanovení ochranného pásma I. stupně vodního zdroj HVD 3 v k.ú. Luděřov se stanovuje na **dobu neurčitou**.

Odůvodnění:

Magistrát města Olomouce odbor životního prostředí obdržel dne 13.04.2018 žádost Obce Drahanovice, IČO: 00298841, Drahanovice 144, 783 44 Náměšť na Hané, v zastoupení: GIBL Stavby s.r.o., IČO: 05674042, Veselíčko 210, 751 25 Veselíčko u Lipníka nad Bečvou o stanovení ochranného pásma I. stupně vodního zdroje HVD 3 v k.ú. Luděřov, ve smyslu ustanovení § 30 odst. 1 vodního zákona. Vodní zdroj neměl prozatím stanoveno žádné ochranné pásmo. Ochranné pásmo I. stupně pro tento vodní zdroj je stanoveno předmětným opatřením obecné povahy.

Dokumentaci na návrh ochranného pásma I. stupně vodního zdroje HVD 3 v k.ú. Luděřov zpracoval v souladu s vyhláškou č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů ALTEC International, s.r.o., Boženy Němcové 908/6, 769 01 Holešov, odpovědný řešitel RNDr. Zuzana Cahlíková (držitel osvědčení odborné způsobilosti v oboru hydrogeologie a geologické práce – sanace č. 1371/2001) v 08/2012 a to za účelem ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodního zdroje.

Magistrát města Olomouce, odb. ŽP povolil odběr podzemní vody z předmětného vodního zdroje v I. části výroku rozhodnutí č.j. SMOL/276787/2016/OZP/VH/Pos, sp.zn. S-SMOL/232761/2016/OZP dne 7.12.2016, které nabylo právní moci dne 3.1.2017 (povolený odběr prům. 0,8 l/s, max 1,1 l/s, 1,375 tis. m³/měs, 22,0 tis. m³/rok). V podmínce č. 6) tohoto rozhodnutí bylo Obec Drahanovice, IČO: 00298841, Drahanovice 144, 783 44 Náměšť na Hané uloženo požádat o stanovení ochranného pásma tohoto vodního zdroje.

Vodním zdrojem je vrtaná studna o vnitřním průměru 160 mm s hloubkou 80 metrů (stavba byla povolena v II. části výroku rozhodnutí MMOL, odb. ŽP, č.j. SMOL/276787/2016/OZP/VH/Pos, sp.zn. S-SMOL/232761/2016/OZP dne 7.12.2016, které nabylo právní moci dne 3.1.2017. Kolaudační souhlas vydal MMOL, odb. ŽP, č.j. SMOL/118671/2018/OZP/VH/Pos, sp.zn. S-SMOL/093169/2018/OZP dne 14.5.2018). Voda ze studny slouží jako surová voda pro zásobování obce Drahanovice pitnou vodou.

Stanovením OPVZ I. stupně byl stanoven rozsah na části pozemku parc. č. 1256/2 v k.ú. Luděřov, byly stanoveny činnosti, které nelze v OPVZ I. stupně provádět a stanovena technická opatření, které je třeba v OPVZ provést – instalace cedulí „Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje. Nepovolaným vstup zakázán“.

OPVZ I. stupně je navrženo v menším rozsahu než doporučuje ustanovení § 3 odst. 1 písm. d) vyhlášky MŽP 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem jsou především majetkové poměry, kdy bylo cílem vytyčit ochranné pásmo I. stupně na pozemku parc. č. 1256/2 ve vlastnictví obce Drahanovice. Na stejném pozemku leží i vodárna obce Drahanovice, do které je přiváděna voda z dalšího vrtu HL 1. Severovýchodní hranice (oplocení) navrženého ochranného pásma I. stupně (3 m od vrtu) tak bude totožná s oplocením v okolí vodárny. Oplocení pozemek vodárny je dobře udržovaný a zatravněný, tvoří tedy přirozené pokračování (rozšíření) ochranného pásma I. stupně směrem na SV. Severní hranice ochranného pásma I. stupně navržená ve vzdálenosti 2,6 m od vrtu je

současně hranicí pozemku parc. č. 1256/2. Sousední pozemek parc. č. 1256/153 k.ú. Luděrov je již ve vlastnictví Zemědělského družstva Senice na Hané. Vzhledem k mocné vrstvě jílu v nadloží drobových břidlic, která vytváří dostatečnou ochranu zvodně, je vedení hranice ochranného pásma I. stupně po severní hranici pozemku parc. č. 1256/2 dostatečné.

Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně nebude stanovováno.

Podle ustanovení § 4 odst. 3 vyhlášky MŽP 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů, ve znění pozdějších předpisů, se ochranné pásmo II. stupně nestanoví v případech, kdy území ochranného pásma I. stupně v daných místních podmínkách dostatečně zajišťuje ochranu vydatnosti nebo zdravotní nezávadnosti vodního zdroje.

Důvodem nestanovení ochranného pásma II. stupně je skutečnost, že zdrojová oblast čerpané podzemní vody se nachází v širším okolí vodního zdroje a není možné ji na základě dostupných informací přesněji lokalizovat. Dalším důvodem je skutečnost:

- nad puklinovým kolektorem v drobových břidlicích, ze kterých je čerpána podzemní voda, leží cca 30 m mocná vrstva hlín a jílu, které vytváří dostatečnou ochranu zvodně před znečištěním z povrchu,
- že vrtaná studna HVD 3 je hluboká 80,0 m a je konstruována tak, aby bylo možné čerpat podzemní vodu hlubšího oběhu,
- kvalita vody je velmi dobrá a nedochází tedy k jejímu negativnímu ovlivnění z povrchu.

Vodoprávní úřad v daném případě usoudil, že nebudou dotčeny zájmy chráněné zvláštními předpisy (OPVZ I. stupně se nenachází v žádném území chráněném podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, není na pozemku určeném k plnění funkcí lesa, nenachází se na něm ložiska nerostných surovin, nevznikají v něm žádné odpady, není jím dotčena ochrana veřejného zdraví, nenachází se v oblasti výskytu přírodních léčivých nebo minerálních vod, nejsou dotčeny zájmy památkové péče, ani dopravy na pozemních komunikacích, letecké, drážní a vodní, v OPVZ se nenachází žádné inženýrské sítě, stanovení OPVZ nemá vliv na požární ochranu), proto vodoprávní úřad předložený návrh neprojednával s případnými dotčenými orgány.

Vzhledem k rozsahu OPVZ a k tomu, že jsou vodoprávnímu úřadu dostatečně známy poměry v území, upustil od konání veřejného projednání návrhu opatření obecné povahy (bylo vedeno pouze písemně) a dal tímto možnost uplatnit připomínky (komukoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny) a námítky (vlastníkům nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny) podáním u odb. ŽP MMOI učiněným do 30-ti dnů ode dne zveřejnění návrhu OOP. Patnáctým dnem po vyvěšení návrhu opatření obecné povahy na úřední desce MMOI se písemnost považuje za zveřejněnou.

V návrhu opatření obecné povahy, který byl doručen veřejnou vyhláškou, byli všichni poučeni o následujících skutečnostech:

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu (MMOI, odb. ŽP, vodoprávní úřad) písemné připomínky. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 5 správního řádu pak vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejich oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námítky ke správnímu orgánu (MMOI, odb. ŽP, vodoprávní úřad).

MMOI proto vyzval v souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly písemné připomínky ve lhůtě 30-ti dní od zveřejnění návrhu OOP.

S podklady pro stanovení ochranných pásem vodních zdrojů se mohli seznámit vždy v úřední dny pondělí a středa od 8,00 – 12,00, 13,00 – 17,00 hod. v kanceláři odboru ŽP Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, č. dv. 4.26, nebo mimo úřední dny po dohodě s příslušným referentem.

Do stanovené lhůty nebyla k vodoprávnímu úřadu vznesena žádná námítka či připomínka.

Žadatel k návrhu OPVZ doložil:

- kopii katastrální mapy, výpis z KN
- záznam podrobného měření změn č. 353-113/2017
- zaměření skutečného provedení stavby (vrt včetně připojení, oplocení)

- návrh OPVZ I. stupně zpracovaný spol. ALTEC International, s.r.o., Boženy Němcové 908/6, 769 01 Holešov, odpovědný řešitel RNDr. Zuzana Cahliková (držitel osvědčení odborné způsobilosti v oboru hydrogeologie a geologické práce – sanace č. 1371/2001) v 08/2012
- stanovisko Povodí Moravy, s.p. Brno zn. PM-1599/2018/5203/Kr ze dne 11.5.2018.

Dále měl vodoprávní úřad k dispozici spisový materiál k vydání rozhodnutí Magistrátu města Olomouce, odb. ŽP o povolení k odběru podzemní vody a povolení stavby vodního zdroje HVD 3, č.j. SMOL/276787/2016/OZP/VH/Pos, sp.zn. S-SMOL/232761/2016/OZP dne 7.12.2016, kolaudace stavby, č.j. SMOL/118671/2018/OZP/VH/Pos, sp.zn. S-SMOL/093169/2018/OZP dne 14.5.2018.

Na základě posouzení předložených podkladů stanovil MMOI opatřením obecné povahy Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje na části pozemku parc. č. 1256/2 k.ú. Luděrov (viz. záznam podrobného měření změn č. 353-113/2017) v rozsahu podaného návrhu. MMOI přezkoumal předložený návrh a zjistil, že je v souladu se zjištěnou skutečností. Jeho účelem je ochrana vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdroje podzemní vody pro zásobování obce Drahanovice pitnou vodou.

Podle ust. § 30 odst. 1 vodního zákona **je stanovení OPVZ vždy veřejným zájmem**, proto vodoprávní úřad stanovil OPVZ a podmínky hospodaření v něm tak, aby bylo zajištěno trvale udržitelné a hospodárné užívání předmětného vodního zdroje.

Podle ustanovení § 20 vodního zákona se v katastru nemovitostí evidují OPVZ jako ochrana území.

Poučení :

Podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Soulad OOP s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti **15. dnem** po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.



Ing. Hana Zvoníčková
vedoucí oddělení vodního hospodářství

MMOI žádá podle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu Obec Drahanovice o vyvěšení celého tohoto opatření obecné povahy na místě k tomu určeném (úřední desku obecního úřadu) po dobu stanovenou zákonem (min. 15 dnů) a poté zaslání potvrzení o vyvěšení zpět na MMOI. Po stejnou dobu bude OOP vyvěšeno na úřední desce MMOI. Zveřejněn je též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za zveřejněnou.

.....
vyvěšeno / den, měsíc, rok/ podpis a razítko

.....
sejmuto /den, měsíc, rok/ podpis a razítko

Příloha :

- situace širších vztahů s vyznačením OPVZ I. stupně
- záznam podrobného měření změn s vyznačením OPVZ I. stupně

Obdrží:


K vyvěšení :

- Úřední deska MMOI
- Úřední deska Obecní úřad Drahanovice, IČO: 00298841, Drahanovice 144, 783 44 Náměšť na Hané
- Obec Drahanovice, Drahanovice 144, 783 44 Náměšť na Hané, v zastoupení: GIBL Stavby s.r.o., Veselíčko 210, 751 25 Veselíčko u Lipníka nad Bečvou

Dotčené orgány a ostatní (na vědomí):

- Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí - oddělení péče o krajinu a zemědělství, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2
- Úřad městysu Náměšť na Hané, stavební úřad, nám. T. G. Masaryka 100, 783 44 Náměšť na Hané
- 2x spis

Drahanovice - Ochranné pásmo vodního zdroje HVD 3 na části pozemku parc. č.1256/2 k.ú. Luděřov

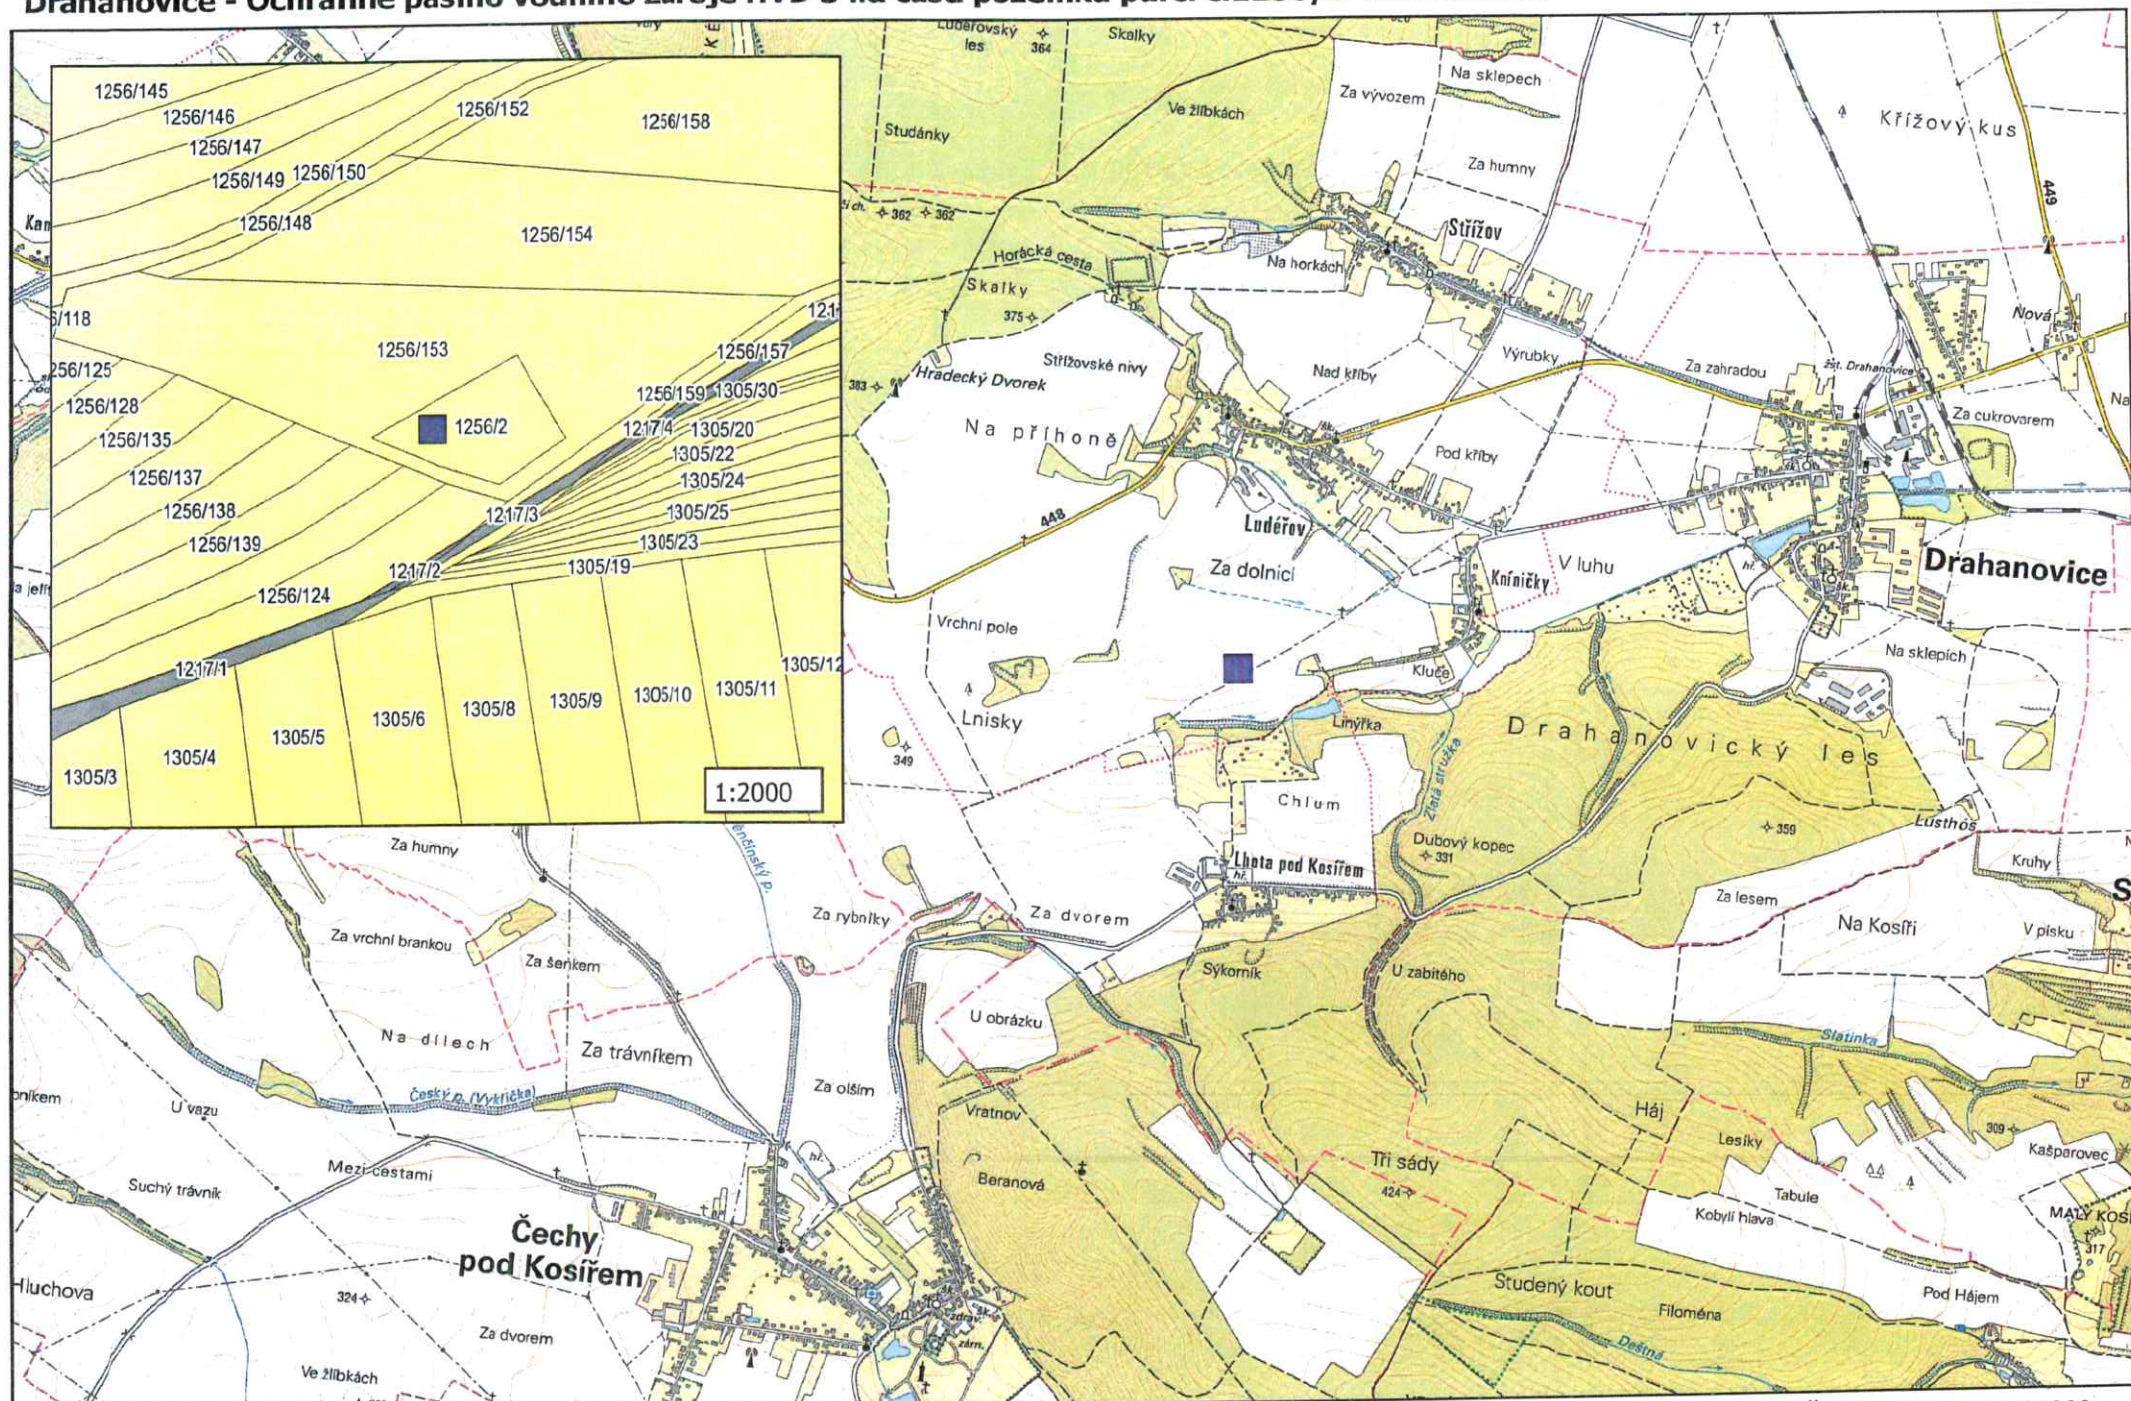

۲

1

r

2

r

个

1305

3

13

30

3

12

3

13

1

21